GKF05025

’12．3．

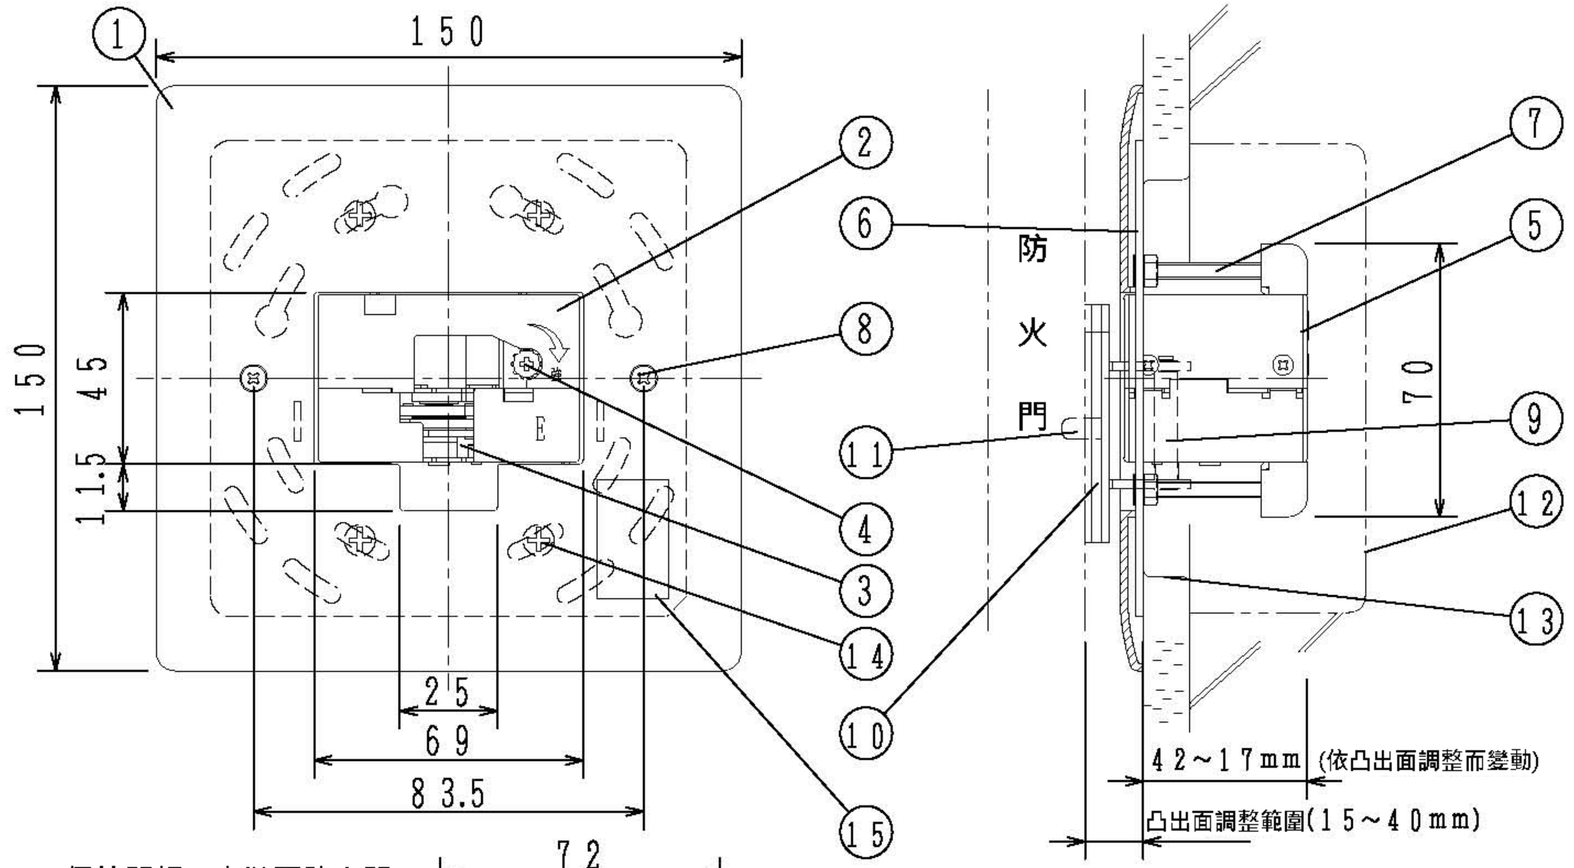

保持門扣（安裝至防火門）

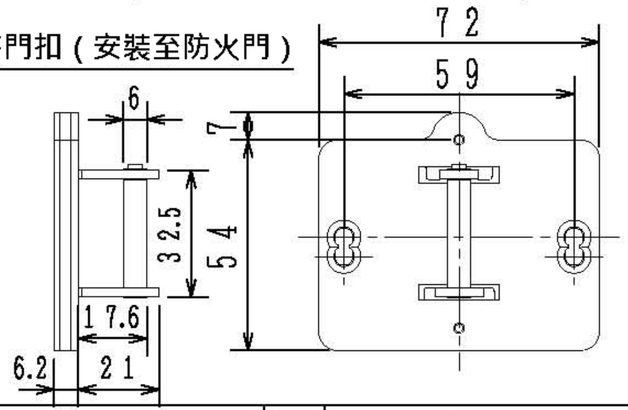

回　路　圖

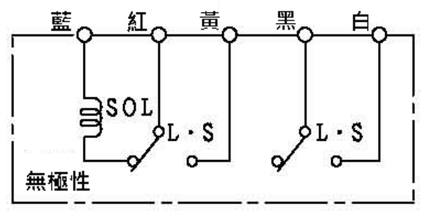

上圖表示門保持狀態

號碼	名　稱	號碼	名　稱	號碼	名　稱	號碼	名　稱
1	裝飾蓋板	6	安裝板	11	保持門扣安裝螺絲（2-M4）		
2	本體	7	凸出面調節螺絲（3-M4）	12	大形四角接線盒		
3	門扣	8	裝飾蓋板安裝螺絲（2-M3）	13	接線盒蓋		
4	保持力調節螺絲	9	保持門扣	14	本體安裝螺絲（2-M4）		
5	本體背板	10	保持門扣底座	15	自主評定標籤		

規　　格
（１）種別；自動閉鎖裝置（門扣式、防火門用）
（２）自主評定標籤使用許可號碼；Ｃ－１１－１
（３）額定電壓、電流：ＤＣ２４Ｖ（無極性）、５０ｍＡ
（４）使用電壓範圍；ＤＣ１６～３２Ｖ
（５）保持力；９８～６８６Ｎ可調節
（出廠時約２５０Ｎ）
（６）動作形態；通電動作型（自我遮斷型、電磁式）
（７）導線；耐熱ＰＶＣ線0.5mm²
（８）使用溫度範圍；－１０℃～４０℃
（９）主材；（裝飾蓋板）ＡＢＳ樹脂
（本體）ＳＰＣＣ
（保持門扣）ＳＤＧ２（鋼）
（１０）質量；0.7ｋｇ（含保持門扣）
（１１）適用接線盒；（埋入型）
・大形四角接線盒深形
ＪＩＳ　Ｃ　８３４０
・大形四角線盒淺形
ＪＩＳ　Ｃ　８３４０
（接線盒蓋）２個開關蓋用附接線盒
ＪＩＳ　Ｃ　８３４０⑪
注意事項
不可使用連動中繼器（切換器）。

ＳＬＤＪ００２－Ｕ－Ｅ型

自動閉鎖裝置

（門扣式、防火門用）

發行	第1 技術部火報管理課	縮尺	／
圖號	ＳＬＤＪ６０３２		⓪

能美防災株式会社